



ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ไม่มี	มี บางส่วน	มี ครบถ้วน
3.23.3	มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน			/

IPC 18022565/10032565/ปรับ16032565

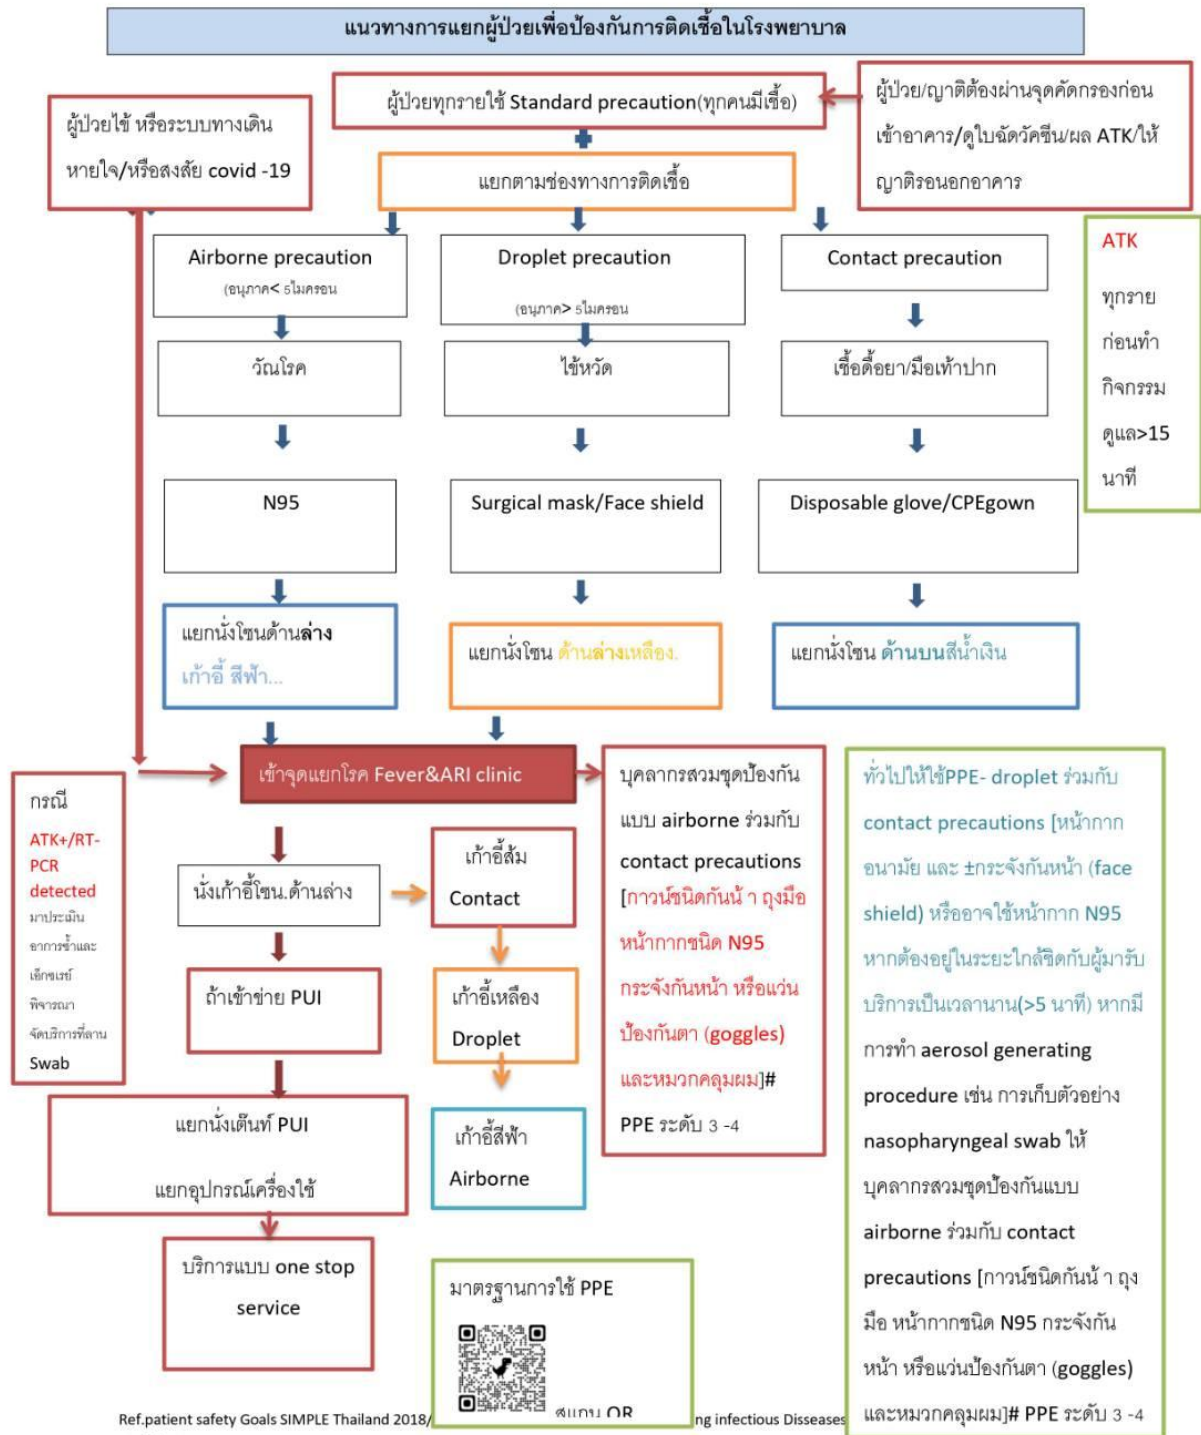

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิไลลักษณ์ สีขาว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางณัฐชยา ครองยุทธ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ.....
(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่