ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

ENV4 การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค

ข้อที่ 4.4 มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้น้ำประจำวัน

เอกสารประกอบ

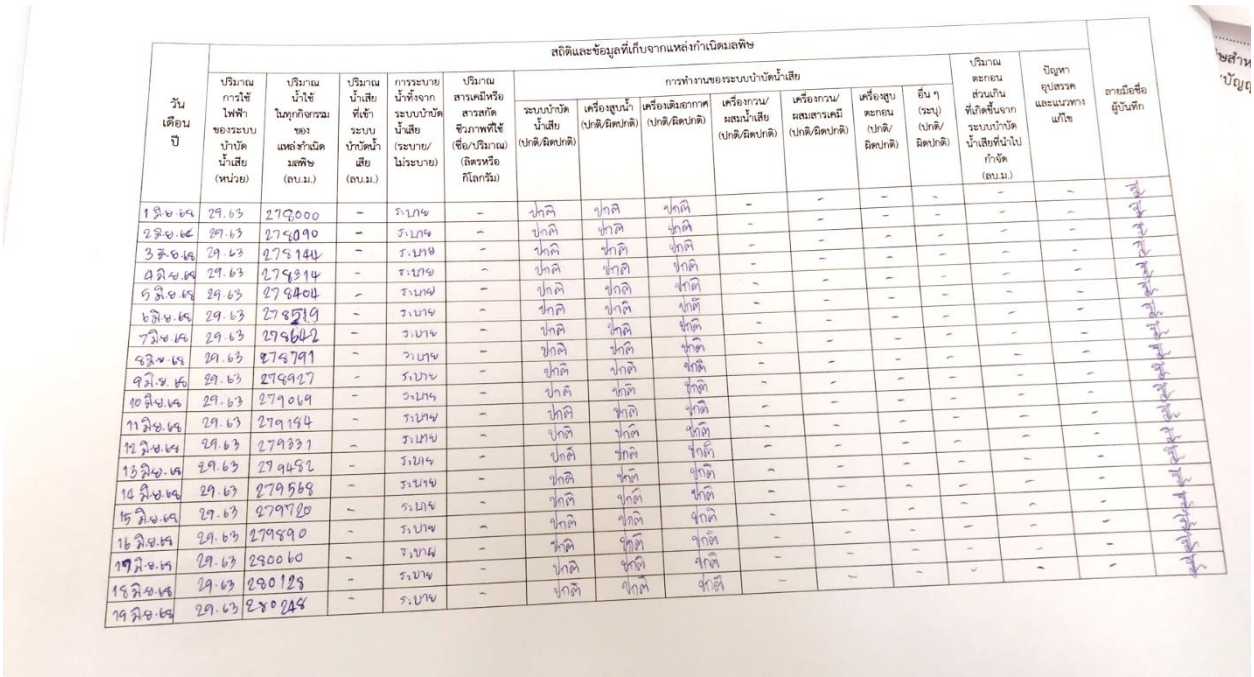

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 63	29.63	278000	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
2 มิ.ย. 63	29.63	278090	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
3 มิ.ย. 63	29.63	278140	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
4 มิ.ย. 63	29.63	278314	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
5 มิ.ย. 63	29.63	278404	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
6 มิ.ย. 63	29.63	278519	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
7 มิ.ย. 63	29.63	278642	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
8 มิ.ย. 63	29.63	278791	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
9 มิ.ย. 63	29.63	278927	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
10 มิ.ย. 63	29.63	279069	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
11 มิ.ย. 63	29.63	279194	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
12 มิ.ย. 63	29.63	279331	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
13 มิ.ย. 63	29.63	279452	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
14 มิ.ย. 63	29.63	279568	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
15 มิ.ย. 63	29.63	279780	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
16 มิ.ย. 63	29.63	279890	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
17 มิ.ย. 63	29.63	280060	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
18 มิ.ย. 63	29.63	280128	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู
19 มิ.ย. 63	29.63	280248	-	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ชู

ปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมดใน รพ.ปรางค์กู่ (ลบ.ม.)

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ม.ค.	1343	1267	2233	1630	1718	2077	1499	2145	2084	1912	2648	3548		
ก.พ.	1141	1720	1796	1675	1888	1782	1718	1990	2083	2009	2869	3470		
มี.ค.	991	1555	1630	1559	1733	1780	2272	2308	1908	2569	2474	3318		
เม.ย.	2733	1863	1498	1584	2087	1793	1865	2194	2733	2272	634	4026		
พ.ค.	1186	2568	1809	1737	2093	2091	1856	2408	2236	2308	2090	3557		
มิ.ย.	1658	1766	1812	1498	2297	2271	1970	2087	2307	2430	2165	3253		
ก.ค.	1682	1794	1388	1839	2368	2108	2706	2414	2321	2299	1868			
ส.ค.	1526	2042	1503	2025	2215	2457	2256	2024	2461	2707	2090			
ก.ย.	844	1890	1671	2050	2297	2398	2010	2060	2220	1829	1274			
ต.ค.	1634	1820	1859	2275	2076	2236	2139	1802	2117	2101	3885			
พ.ย.	1736	1790	1932	1955	2077	2262	2077	1562	2197	2331	3220			
ธ.ค.	1275	1908	1695	1804	2077	2070	2111	1741	2042	2735	3446			
รวม	17749	21983	20826	21631	24926	25325	24479	24735	26709	27502	28663	21172		

มีการจดบันทึกการใช้น้ำประปารายวันและสรุปรายเดือน

มิเตอร์ที่ใช้จดบันทึกการใช้น้ำประปาภายในโรงพยาบาล