




KSS7.5.3 สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง

KSS5.3. สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน สถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ สามารถกลับมาใช้งานได้เมื่อเกิดการชำรุด



ระบบสำรองไฟกล้องวงจรปิด

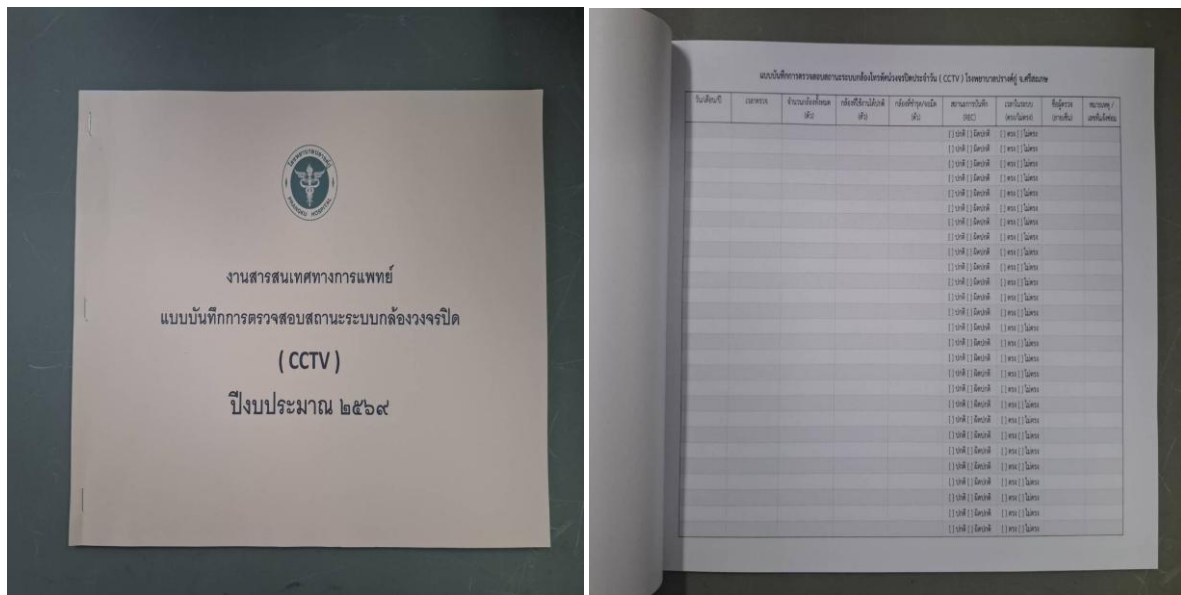

สมุดบันทึกการตรวจสอบสถานะกล้องวงจรปิด